
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MODULE MINP ΜΕ ΔΕΣΜΕΣ FIRERAY ONE

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΣΜΗΣ
από 14V έως 36V - DC



Οι αντιστάσεις είναι 56 KΩ

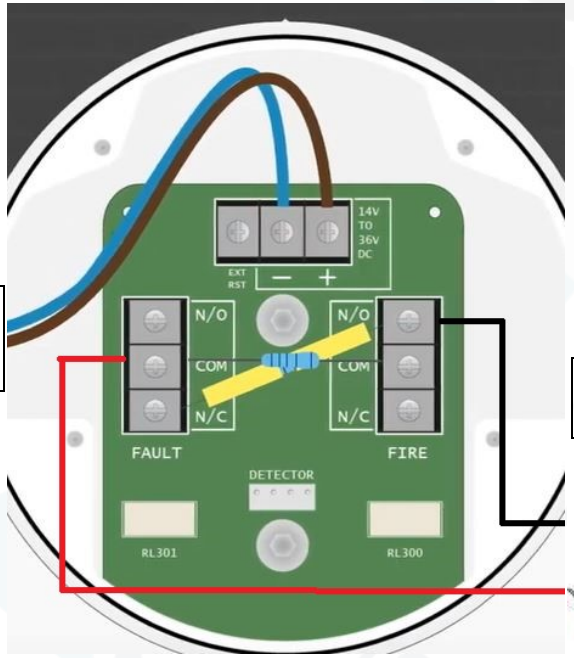

Σύνδεση στον βρόγχο

Προσοχή στην πολικότητα

Με αυτή την συνδεσμολογία μπορούμε με 2 καλώδια στην είσοδο του MINP να πάρουμε ξεχωριστά τις εντολές **FIRE** & **FAULT**.

S4S , Ευριπίδου 27, Νέο Ηράκλειο 14122, Τηλ: 210 4408860
www.s4s.gr - support@shop4security.gr